







动物名: 英长
ID: 20260630-131619-887L
年龄: 9月
动物编号:
主人:
临床医生:
流水号:
检查日期: 2026-06-30 13:17:56



性别: 雄
动物类型: 猫
绝育:
操作者:

临床标记和数据

体重: 2.2 kg 体表面积: 0.17m²

超声图像

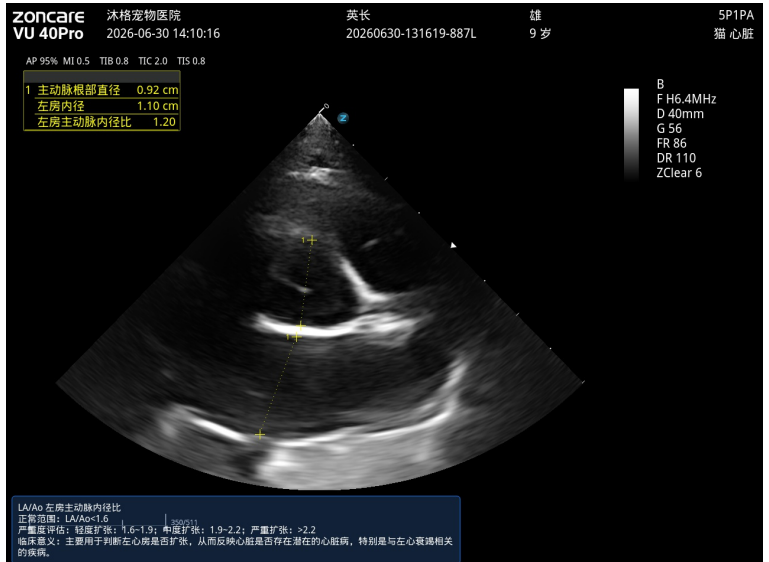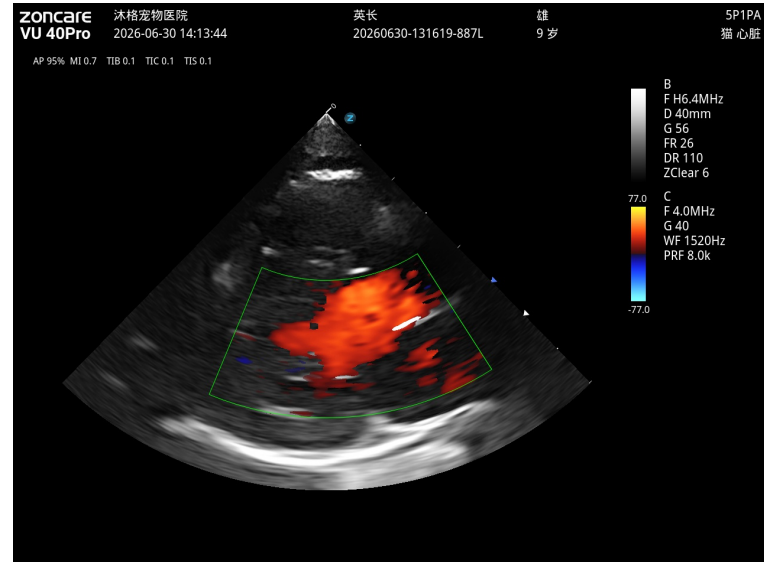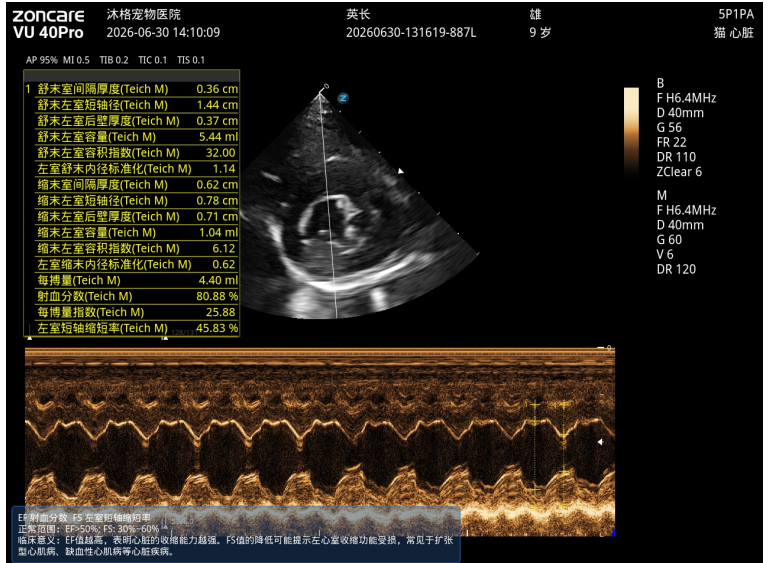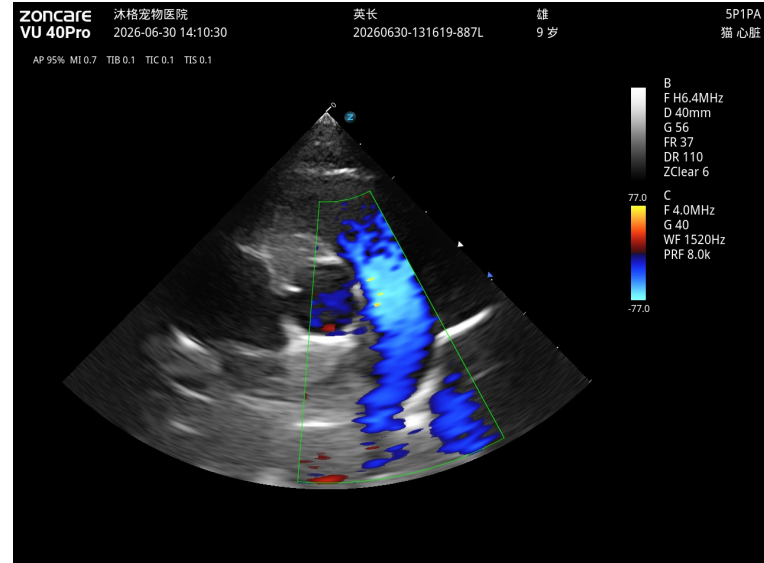

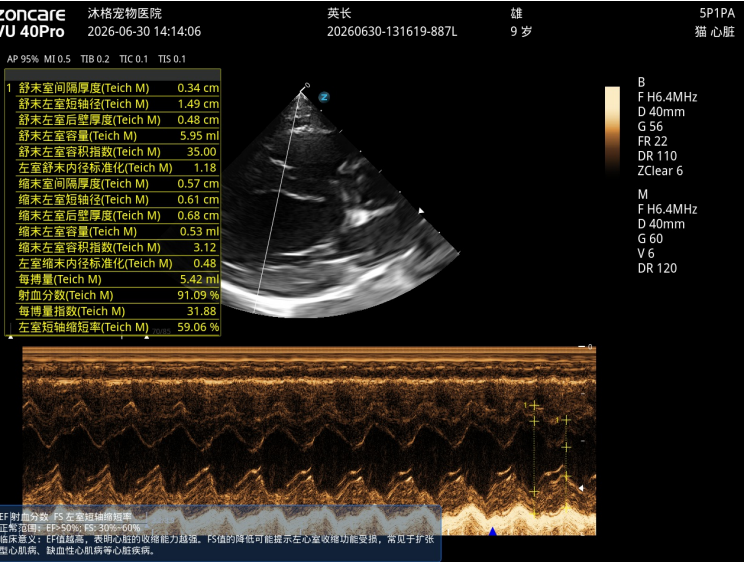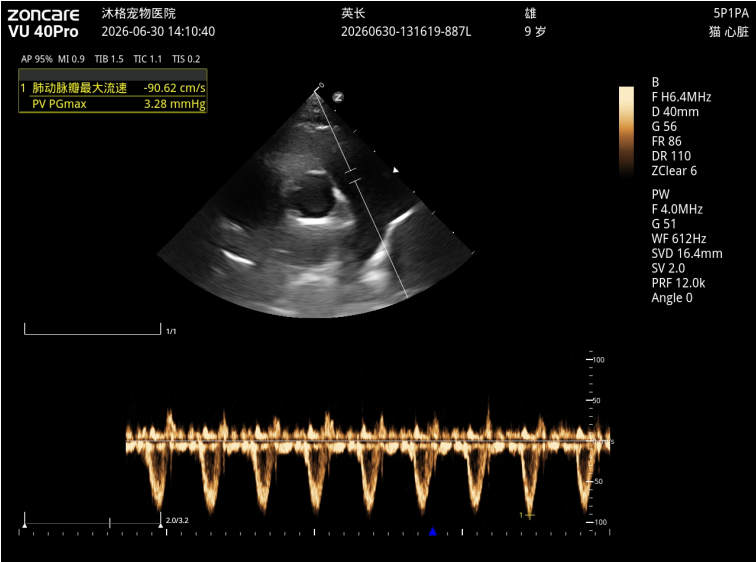

2D测量

Zola AI

左房主动脉内径比

主动脉根部直径: 0.92cm

左房主动脉内径比: 1.20

M Meas

Zola AI

LV(M)

舒末室间隔厚度: 0.35cm

舒末左室后壁厚度: 0.42cm

舒末左室容积指数: 33.82

缩末室间隔厚度: 0.60cm

缩末左室后壁厚度: 0.69cm

缩末左室容积指数: 4.35

每搏量: 5.01ml

每搏量指数: 29.47

左房内径: 1.10cm

舒末左室短轴径: 1.47cm

舒末左室容量: 5.75ml

左室舒末内径标准化: 1.17

缩末左室短轴径: 0.69cm

缩末左室容量: 0.74ml

左室缩末内径标准化: 0.55

射血分数: 87.13%

左室短轴缩短率: 53.06%

Doppler Meas

Pulmonary Valve

PV

肺动脉瓣最大流速: -90.62cm/s

PV PGmax: 3.28mmHg

超声所见：

各房室腔内径正常范围，室间隔及左室后壁厚度正常，运动尚协调，收缩幅度尚正常，各瓣膜形态、结构、启闭运动未见明显异常，大动脉关系及发育正常，心包腔未见异常
CDFI:各瓣膜区均未见异常血流

超声提示：

本报告仅供临床医生参考，不做诊断依据。本报告仅供临床医生参考，不做诊断依据。心脏未见明显异常

签名: 日期: